

Председатель ЧГОО
«Спортивный клуб инвалидов города Череповца»

023 № 10. Веселова



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 164

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий многопрофильный колледж» (учебный корпус № 2; трехэтажное здание для обучения студентов)
- 1.2 Адрес объекта: 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 21
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание: учебный корпус № 2 3 этажа, 1438,4 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 26824 кв. м
- 1.4 Год постройки здания 1967 г., последнего капитального ремонта 1967 г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий многопрофильный колледж» (БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж»)
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 21
- 1.8 Основания для пользования объектом: (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Вологодской области
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 160012, г. Вологда, ул. Козленская, д. 114

УТВЕРЖДАЮ

Директор

«Череповецкий колледж»

БПОУ

многопрофильный

С.А. Мартьянов

«16»

20



2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказания услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) очное обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов, специалистов среднего звена. по дополнительным программам профессионального обучения. по дополнительным общеобразовательных программам
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушением слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 300 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы №8, 38, 3 до остановки ул. Химиков.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 128 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: склон под коляску без прегравды)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет бортиков)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категории инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ВНД

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
4	с нарушением зрения (С)	ВНД
5	с нарушением слуха (Г)	ДУ

*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Фактическая доступность для инвалидов			
		на кресло-коляске (К)	С поражением опорно-двигательного аппарата (О)	С поражением зрения (С)	С поражением слуха (Г)
1	Вход (входы) в здание	-	-	-	+
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-	-	-	-
3	Зона обслуживания	-	-	-	-
4	Санитарно-гигиеническое помещения	-	-	-	+
5	Система информации и связи (на всех зонах)	-	-	-	-
6	Территория объекта	-	-	-	-

* таблицу заполнять на каждый элемент. Доступные элементы отметить знаком «+»

4. Заключение о доступности для инвалидов объекта

Степень доступности объекта здравоохранения и социального обслуживания	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация				
Объект не доступен, требуется адаптация	+	+	+	+

* Доступный элемент отметить знаком «+»



203

1

кетты № 744 от « 26

03 2020 г.

не объекта:

2

С.А. Мартяшов



~~Ж.Ю.~~ Васильева

Ж.Ю. Василь
И.В. Иванова

И.В. Иванова


И.А. Шаргин

И.А. Шаргин


O.B. Xazoba

O.B. Xazoba

702 O.A. Komarova

O.A. Комарова



H.Yu. Беселова

11.0. DECEJIOBA

ПРИЛОЖЕНИЕ (К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 164)

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

3.4.1 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

Поз.	Основные показатели доступности объекта для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий <u>доступности объекта</u> для инвалидов
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет технической возможности
2	Сменные кресла-коляски	Нет
3	Адаптированные лифты	Нет
4	Поручни	Нет
5	Пандусы	Нет
6	Подъёмные платформы(аппараты)	Нет
7	Раздвижные двери	Нет
8	Доступные входные группы	Частично
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Частично
10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Нет
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
14	Иные	

3.4.2. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности предоставляемых услуг для инвалидов

Поз.	Основные показатели доступности предоставляемой услуги для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности предоставляемой услуги для инвалидов
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной в них форме информации о правилах предоставления услуги в том числе: - об оформлении необходимых для получения услуги документов; - о совершении или других необходимых для получения услуги действий.	Да
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Да
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение доступа на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Частично
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Да
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12	Иные	-

3.5.5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

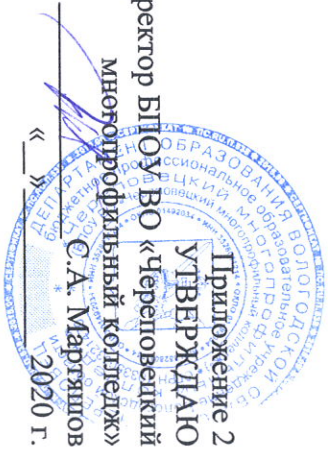
Поз.	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения <u>объекта</u> в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки (до 2030)
1	Установка нескользкого при намокании покрытия входной площадки	2027
2	Создание рельефной (тактильной) полосы перед лестничным маршем вверх и вниз наружного входа, межэтажной лестницей	2027
3	Оборудование санузла для инвалидов с учетом установки знака доступности помещения и кабины для инвалидов, реконструкции ширины дверного проема входа в санузел, установки универсальной кабины, создание зоны для кресла-коляски рядом с унитазом, установки опорных поручней у унитаза, установки опорного поручня у раковины, создания тактильной направляющей полосы к писсуару, ошущаемой ногой или тростью, установки аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны; установка индивидуальных шкафов для одежды в раздевалной.	2030
4	Установка доводчика входной двери наружного входа усилением не более 2,5 Кгс, создание рифленой и/или контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед наружным входом и перед входом во внутренние помещения.	2028

Поз.	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения <u>порядка предоставления услуг</u> в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки (до 2030)
1	Обеспечение доступности с помощью персонала организации	2025
2	Инструментирование (обучение) персонала организации	2025

3	Размещение информации о порядке обеспечения доступа в здание инвалидам и другим маломобильным гражданам	2023-2025
	** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта и порядка предоставления услуги, для инвалидов (из таблиц п.3.4.1. и п.3.4.2.)	

АНКЕТА
обследования доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры
№ 164А

Директор БПОУ ВО «Череповецкий
многопрофильный колледж»
С.А. Мартышов
«__» _____ 2020 г.



1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий многопрофильный колледж» (учебный корпус № 2; трехэтажное здание для обучения студентов)
- 1.2 Адрес объекта: 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 21
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание: учебный корпус № 2 3 этажа, 1438,4 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 26824 кв. м
- 1.4 Год постройки здания 1967 г., последнего капитального ремонта 1967 г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ 2020 г., капитального _____ - _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий многопрофильный колледж»
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 21
- 1.8 Основания для пользования объектом: (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Вологодской области
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 160012, г. Вологда, ул. Козленская, д. 114

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказания услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) очное обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов; специалистов среднего звена; по дополнительным программам профессионального обучения, по дополнительным общеобразовательных программам
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушением слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 300 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы №8, 38, 3 до остановки ул. Химиков.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 128 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: склон под коляску без преграды)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет бортиков)

1. НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ. ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ (для доступа в зону оказания услуги)

№№	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов,	Норматив доступности, установленный для	Фактическая величина,	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии

помещений по плану БТИ	для которых установлен норматив					нормативу: установка, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	
1.1.	Крыльцо или входная площадка					
	Высотка площадки		норматив не установлен	20	-	
	Габариты площадки, ширина × глубина	К	не менее 220×220 см	220×220		
	Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	отсутствуют	-	
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	отсутствует	установка	
1.2.	Навес					
	Навес для защиты входной площадки от осадков с водоотводом	К, О, С, Г	наличие	есть	-	
1.3	Пандус наружного входа					
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	-	
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	-		
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-		
	Разворотные площадки:			-		
	• внизу, ширина × глубина	К	не менее 150×150 см			
	• промежуточная с поворотом	К	не менее 150×150 см			
	направления движения, ширина × глубина					
	• промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	наличие			
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-		
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К, О, С	не менее 5 см	-		
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	-		
1.4.	Поручни ограждения пандуса (с двух сторон), а также ограждения входной площадки					
	Поручни непрерывные:	К, О, С	наличие	-	-	
	• высота от поверхности передвижения	К	70 см			
	• высота от поверхности передвижения	О	85-90 см			
	• горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с неравмирующим	К, О	не менее 30 см			

	окончанием					
	Просвет между поручнем и стеной	К, О	не менее 5 см	-	-	
1.5.	Лестница наружного входа					
	Ширина марша	О, С	не менее 135 см	220	-	
	Высота ступени	О, С	не более 15 см	10	-	
	Глубина проступи	О, С	не менее 30 см	30	-	
	Уклон марша	О, С	не более 1/2	1/2	-	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	есть	-	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз, ширина	С	не менее 60 см	отсутствует	создание	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	есть	-	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 и более	О, С	наличие	-	-	
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О, С, Г	наличие	отсутствуют	-	
	Нескользящее при намокании покрытие	О, С, Г	наличие	есть	-	
1.6.	Поручни ограждения лестницы					
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О, С	наличие	отсутствуют	-	
	• высота от поверхности передвижения	О, С	85-95 см			
	• высота дополнительного поручня в ДУ	О, С	50 см			
	• горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см			
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О, С	наличие	отсутствуют	-	
1.7.	Гамбур					
	Габариты, глубина× ширина	К, О	не менее 180×220 см	180×220	-	
	Высота порогов	К, О	не более 2,5 см	2,5	-	
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	есть	-	
1.8.	Двери наружные					
	Ширина дверного проема в свету	К, О	не менее 90 см	120	-	
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К, О	наличие	есть	-	

	Доводчик, усилие	К, О	не более 2,5 Кгс	отсутствует	установка
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К, О	наличие	отсутствуют	-
	Задержка автоматического закрывания двери	К, О	не менее 15 сек.	-	-
	Прозрачная противоударная смотровая панель, высота от уровня пола	К, О, С	30-90 см	отсутствует	-
	Противоударная полоса, высота от уровня пола	К, О, С	не менее 30 см	отсутствует	-
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К, О, С	120-50 см	-	-
	Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	отсутствует	создание
	Вращающиеся двери и турникеты	К, О, С, Г	не допускаются	отсутствуют	-
1.9.	Двери внутренние (кроме технических помещений)				
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	К, О, С, Г	наличие	есть, Р	-
	Ширина дверного проема в свету	К, О	не менее 90 см	120	-
	Форма ручки двери II - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К, О, С	наличие	есть	-
	Доводчик, усилие	К, О	не более 2,5 Кгс	отсутствует	-
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К, О	наличие	отсутствуют	-
	Задержка автоматического закрывания двери	К, О	не менее 15 сек.	-	-
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К, О, С	120-150 см	отсутствует	-
	Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	отсутствует	создание
1.10.	Пандус, поручни и ограждения при перепаде ровней пола в помещении 45 см и более				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	-
	Уклон	К	N/L не более 1/12 (8%)	-	-

	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	-
	Разворотные площадки: • внизу, ширина × глубина • промежуточная с поворотом направления движения, ширина × глубина • промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К К	не менее 150×150 см не менее 150×150 см	-	-
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-	-
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К, О, С	не менее 5 см	-	-
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	-	-
	Поручни непрерывные: • высота от поверхности передвижения • высота от поверхности передвижения • горизонтальные завершения поручней вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	К, О, Г К О К, О	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	-	-
	Просвет между поручнем и стеной	К, О	не менее 5 см	-	-
1.11. Лестница, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более					
	Ширина марша	О, С, Г	не менее 135 см	-	-
	Высота ступеней	О, С, Г	не более 15 см	-	-
	Глубина проступи	О, С, Г	не менее 30 см	-	-
	Уклон марша	О, С, Г	не более 1/2	-	-
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	-	-
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз, ширина	С	не менее 60 см	-	-
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	-
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 250 см и более	О, С	наличие	-	-
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О, С, Г	наличие	-	-
	Нескользящее при намокании покрытие	О, С, Г	наличие	-	-

Поручни с двух сторон непрерывные:	О, С О, С О, С О, С	наличие 85-95 см 50 см		
• высота от поверхности передвижения • высота дополнительного поручня в ДУ • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	-	-
Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О, С, Г	наличие	-	-
1.12. Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку)				
Наружный подъемник вертикальный (В)	К, О	наличие	-	-
Наружный подъемник наклонный (Н)	К, О	наличие	-	-
Мобильный гусеничный подъемник (М)	К	наличие	-	-
Разворотные площадки	К	не менее 150×150 см	-	-

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
2.1.	Коридоры/холлы/галереи т.п.				
	Ширина пути движения:			200	-
	• при одностороннем движении • при встречном движении • с оборудованием и мебелью	К К К	не менее 150 см не менее 180 см не менее 120 см		
	Разворотные площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	200×200	-
	Глубина зоны перед дверью при открывании:	К К К	наличие не менее 120 см не менее 150 см	200 150	-
	«от себя»	К			

	• «на себя»				
	Место отдыха и ожидания (не менее одного на этаже, не реже, чем через 25 м): • Расстояние от сидения до полосы движения • глубина× ширина	К, О, С, Г	наличие	есть	-
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	не менее 200 см	200	-
	Выступы в зоне движения (на высоте от 70 до 200 см от уровня пола)	К	не более 10 см	отсутствуют	-
	Выступы для устройств (информация, указатели, реклама) на отдельно стоящей опоре	К	не более 30 см	отсутствуют	-
	Закругление краев конструктивных вертикальных элементов в зоне движения	К	наличие	отсутствуют	-
	Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина	С	60 см (допускаются световые маячки)	отсутствуют	установка
	Ширина коридоров (и пандусов), используемых для эвакуации (для вновь разрабатываемых типовых, повторно применяемых и индивидуальных проектов)	К	180 см	220	-
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	отсутствует	-
2.2. Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги)					
	Ширина марша	О, С	не менее 135 см	110	-
	Высота ступени	О, С	не менее 15 см	15	-
	Глубина проступи	О, С	не менее 30 см	30	-
	Рельефное обозначение номера этажа на поручне	С	наличие	отсутствует	-
	Уклон марша	О, С	не более 1 / 2	1/2	-
	Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	С	наличие	есть	-
	Рельефная (тактильная) полоса перед входом на лестницу (дверным проемом и пандусом), ширина	С	60 см	отсутствует	создание

	Поручни с двух сторон непрерывные:	O, C O, C O, C	наличие 85-95 см 50 см	Есть 95 отсутствуют	-
	• высота от поверхности передвижения поручня в ДУ				
	• высота дополнительного поручня в ДУ				
	• горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нестрамирующим окончанием	O, C	не менее 30 см	отсутствуют	
	Ограждение под первым маршем, высота в свету	O, C	не менее 190 см	отсутствует	-
	Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги)				
2.3.	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги				
	Кабина:	K K K O	наличие не менее 140×110 см не менее 80 см наличие	-	-
	• габариты, ширина× глубина				
	• ширина дверного проема в свету				
	• поручни				
	• задержка времени автоматического закрытия дверей	K, O, C, Г	от 15 сек.		
	• световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	C	наличие		
	• рельефные указатели на панели управления	C	наличие		
	• высота расположения панели управления	K	90-110 см		
2.4.	Площадка перед лифтом				
	Габариты, ширина× глубина	K, O	не менее 150×150 см	-	-
	Световая и звуковая информация о движении лифта	C	наличие	-	-
	Номер этажа напротив лифта	K, O, C, Г	наличие	-	-
	Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова	C	7,5 см	-	-
2.5.	Пандус междуэтажный				
	Ширина марша	K	не менее 100 см	-	-
	Уклон	K	H/L не более 1/12 (8%)	-	-
	Разворотные площадки внизу и вверх, ширина× глубина	K	не менее 150×150 см	-	-
	Поручни с двух сторон непрерывные:	K, O, C	наличие	-	-

	• высота от поверхности передвижения • высота от поверхности передвижения • горизонтальные завершения внизу и вверх	К О	70 см 85-90 см 30 см		
2.6.	Пандус переносной	К	наличие	-	-
2.7.	Платформа (подъемник) для инвалидов: • вертикальный подъемник (В) • наклонный подъемник (Н) • мобильный подъемник (ступенеход) (М)	К, О, С К, О К, О К, О	наличие наличие наличие наличие	-	-
	Эскалатор, траволатор	К, О, С, Г	наличие	-	-
	Габариты разворотной площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	-

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
3.1.	Помещения различного функционального назначения				
	Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	200×200	-
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90	-
3.2.	Обслуживание через окно/ прилавок №				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	-
	Габариты зоны обслуживания, ширина× глубина	К	не менее 90×150 см	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/ прилавков				

3.3. Обслуживание в кабине №27					
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	120	-
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120	-
	Зона для кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	150х150	-
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	75	-
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
3.4. Обслуживание с перемещением по маршруту №					
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	-	-
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	-	-
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов движения					
3.5. Кабина индивидуального обслуживания №					
	Габариты кабины, ширина× глубина	К	не менее 160×180 см	-	-
	Место для сидения	О	наличие	-	-
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	-
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					

4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
4.1.	Санузел	К	не менее 150×150 см	170х300	-
Зона для маневрирования кресла - коляски, ширина× глубина					

Знак доступности помещения и кабины для инвалидов	К, О	наличие	отсутствует	установка
Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету	К	не менее 90 см	70 см	реконструкция
Универсальная кабина	К, О	не менее 1 ед.	отсутствует	установка
Габариты кабины, глубина× ширина	К	не менее 180×165 см	-	-
Зона для кресла- коляски рядом с унитазом, ширина× глубина	К	не менее 80×120 см	отсутствует	создание
Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	К	наличие	отсутствуют	установка
Крючки для костылей у унитаза:	О, К	наличие		
• Высота от поверхности передвижения	О	120 см	отсутствуют	-
• выступ	О	12 см	отсутствуют	-
Зона для кресла-коляски у раковины ширина× глубина	К	не менее 130×85 см	150х90 см	-
Опорный поручень у раковины, высота	О	75- 85 см	отсутствует	установка
Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	отсутствует	создание
Установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны, дежурного	К, О, С, Г	наличие	отсутствует	устройство
4.2. Раздевалочные и душевые				
Зоны для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	отсутствуют	-
Место для хранения кресла- коляски	К	наличие	отсутствуют	-
Индивидуальный шкаф для одежды (не менее двух) высотой не более 170 см, для инвалидов, пользующихся креслом-коляской, высотой не более 130 см	К, О	наличие	отсутствуют	-
Скамьи длиной не менее 300 см, шириной не менее 70 см и высотой не более 50 см со свободным пространством вокруг для подъезда кресла-коляски (или вдоль одной из стен - размером не менее 60×250 см)	К, О	наличие	отсутствуют	-
Душевая кабина с габаритами 180×180 см (закрытая) или 120×90 см (открытая и со	К, О	наличие	отсутствует	-

сквозным проходом или кабина полудуша)				
--	--	--	--	--

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	К, О, С, Г	наличие	есть	-
	Надписи: • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв • освещенность	К, О, С, Г К, С, Г С С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	есть 140 7,5 нет	-
	Указатели, пиктограммы: • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв • освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	есть 200 7,5 нет	-
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота от поверхности передвижения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • маркировка на кнопках управления лифта • маркировка на поручнях лестниц • маркировка на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	отсутствуют	-

	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одного	отсутствуют	-
	Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одного	отсутствуют	-
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) на высоте 80 см (В)	К	наличие	отсутствуют	-
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	есть	-
	Звуковой маяк у входа (динамики с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м*	С	наличие	есть	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	С, Г	наличие	отсутствуют	-
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	С, Г	наличие	отсутствуют	-

*Только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
6.1.	Зоны обслуживания				
	Вход на территорию:	К, О	не менее 90 см	90 см	-
	• ширина прохода, калитки, проема в ограждении • знак доступности учреждения	К	наличие	отсутствует	
6.2.	Открытые автостоянки				
	Автостоянка для посетителей	К, О	наличие	отсутствует	-
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	-	-

	Доля машиномест для инвалидов	К, О	не менее 10 %	-	-
	Размер места со специальным знаком	К	350×500 см	-	-
6.3.	Путь к главному (специализированному) входу в здание				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 180 см	250	-
	Указатели направления движения	К, О, Г	наличие	отсутствуют	-
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	К, О, С, Г	наличие	отсутствует	-
	Места отдыха: через 200 м	К, О, С, Г	наличие	отсутствуют	-
6.4	Открытая лестница				
	Высота подъема	О	справочно	-	-
	Поручни:	О	наличие	-	-
	• высота от поверхности передвижения	О	85-90 см	-	-
	• горизонтальные завершения внизу и вверх, с нетравмирующим окончанием	К, О	не менее 30 см	-	-
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более	О, С	наличие	-	-
	Рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз, ширина	С	60 см	-	-
	Контрастная окраска первой о последней ступени	С	наличие	-	-
6.5.	Пандус				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	-
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	-	-
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	-
	Разворотные площадки:			-	-
	• внизу, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см		
	• промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см		
	• промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	наличие		
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-	-
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К	не менее 5 см	-	-

Несколькозкое при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	-	-
--------------------------------------	------------	---------	---	---

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:
на входной группе наружных входов – 1.1. установка несколькозкого при намокании покрытия входной площадки; **1.5.** создание рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и внизу лестницы наружного входа; **1.8-1.9.** установка доводчика входной двери наружного входа усилием не более 2,5 Кгс, создание рифленной и/ или контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед наружным входом и перед входом во внутренние помещения.

на путях передвижения внутри объекта – 2.2. создание рельефной (тактильной) полосы перед входом на межэтажную лестницу.

в санитарно-гигиенических помещениях – 4.1. оборудование санузла для инвалидов с учетом установки знака доступности помещения и кабины для инвалидов, реконструкции ширины дверного проема входа в санузел, установки универсальной кабины, создание зона для кресла-коляски рядом с унитазом, установки опорных поручней у унитаза, установки опорного поручня у раковины, создания тактильной направляющей полосы к писсуару, ощущаемой ногой или тростью, установки аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны.

Лица, проводившие обследование объекта:


Председатель комиссии:


 С.А. Мартынов

Члены комиссии:


 Ж.Ю. Васильева

 И.В. Иванова

 И.А. Шаргин

 О.В. Хазова

 О.А. Комарова

 Н.Ю. Веселова

Дата проведения обследования: « 16 » 03 2020 г.

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды- колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
К анкете прилагаются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов- из паспорта БТИ, на которые наносятся номера обследуемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.